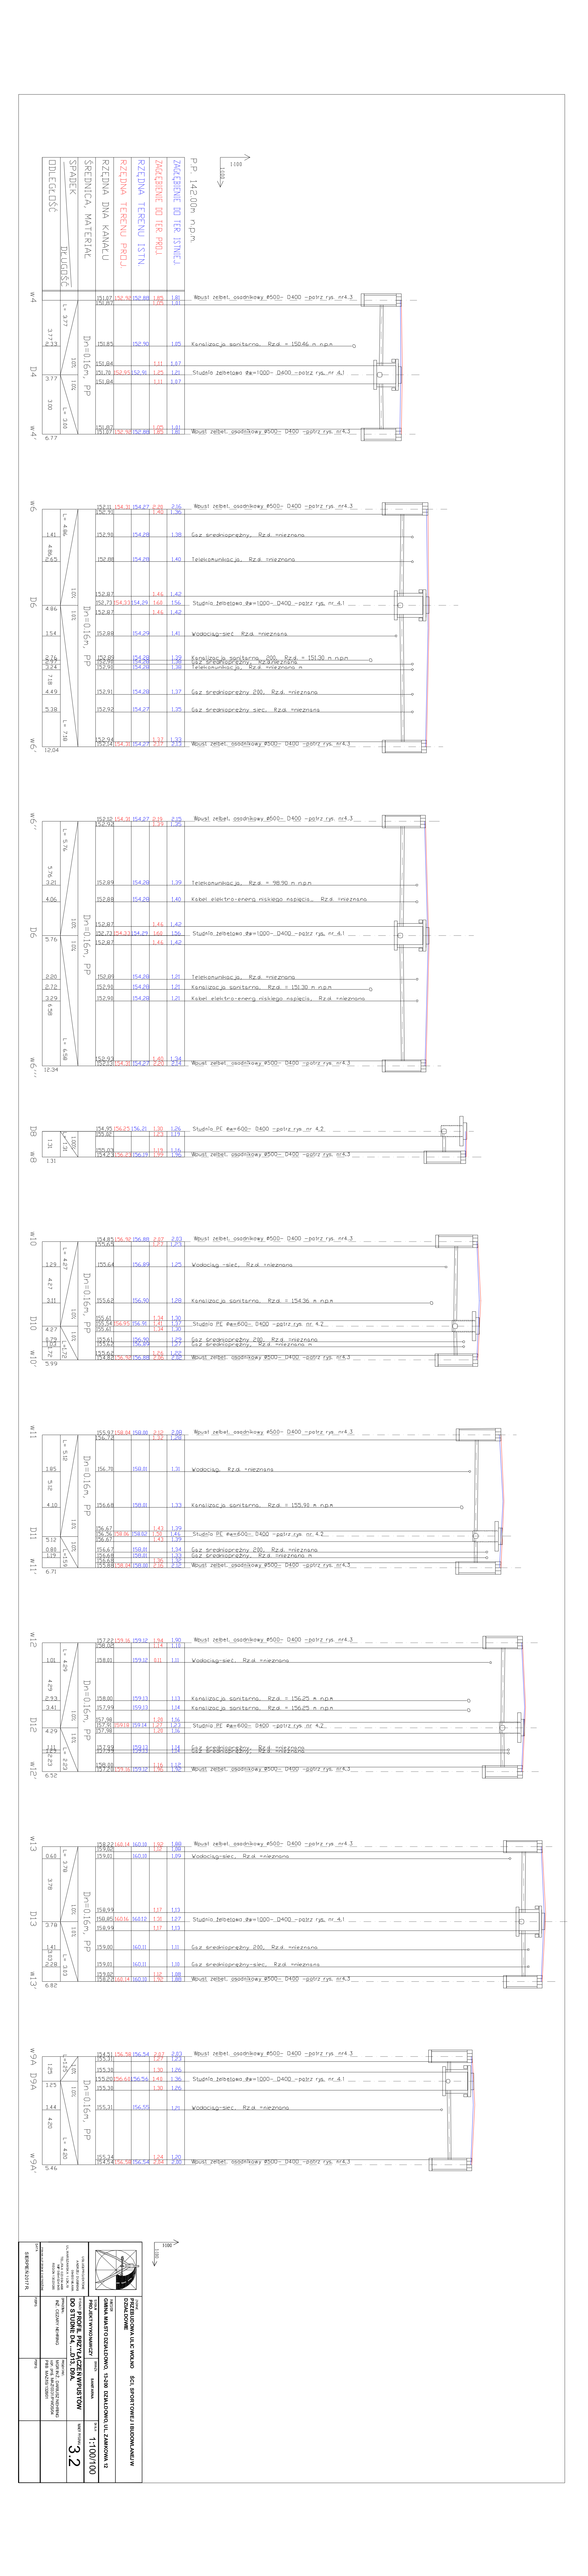
PP -142.00m n.p.m.
1100
1100
ZAGŁĘBIENIE DO TER. ISTNIEJ.
ZAGŁĘBIENIE DO TER. PROJ.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA TERENU PROJ.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ŚREDNICA MATERIAŁ
SPADEK
ODLEGŁOŚĆ
RUGOŚĆ
Dn=0.16m PP
Dn=0.16m PP
Dn=0.16m PP
Dn=0.16m PP
Dn=0.16m PP
Dn=0.16m PP
Dn=0.16m PP
Dn=0.16m PP
Dn=0.16m PP
Dn=0.16m PP
Dn=0.16m PP
Dn=0.16m PP
Wpust zebet. ogodnikowy #500- D400 -patrz rys. nr4.3
Kanalizacja sanitarna. Rzd. = 150.46 m.n.p.m.
Studnie żelbetowe #w=1000- D400 -patrz rys. nr 4.1
Wpust zebet. ogodnikowy #500- D400 -patrz rys. nr4.3
Wpust zebet. ogodnikowy #500- D400 -patrz rys. nr4.3
Gaz średniopręzny. Rzd. nieznana
Telekomunikacja. Rzd. nieznana
Studnie żelbetowe #w=1000- D400 -patrz rys. nr 4.1
Wodociąg-siec. Rzd. nieznana
Kanalizacja sanitarna. 200. Rzd. = 151.30 m.n.p.m.
Gaz średniopręzny. 200. Rzd. nieznana
Telekomunikacja. Rzd. nieznana
Gaz średniopręzny. Rzd. nieznana
Gaz średniopręzny siec. Rzd. nieznana
Wpust zebet. ogodnikowy #500- D400 -patrz rys. nr4.3
Wpust zebet. ogodnikowy #500- D400 -patrz rys. nr4.3
Telekomunikacja. Rzd. = 98.90 m.n.p.m.
Kabel elektro-energ.niskiego napięcia. Rzd. nieznana
Studnie żelbetowe #w=1000- D400 -patrz rys. nr 4.1
Telekomunikacja. Rzd. nieznana
Kanalizacja sanitarna. Rzd. = 151.30 m.n.p.m.
Kabel elektro-energ.niskiego napięcia. Rzd. nieznana
Wpust zebet. ogodnikowy #500- D400 -patrz rys. nr4.3
Studnie PE #w=600- D400 -patrz rys nr 4.2
Wpust zebet. ogodnikowy #500- D400 -patrz rys. nr4.3
Wpust zebet. ogodnikowy #500- D400 -patrz rys. nr4.3
Wodociąg- siec. Rzd. nieznana
Kanalizacja sanitarna. Rzd. = 154.36 m.n.p.m.
Studnie PE #w=600- D400 -patrz rys nr 4.2
Gaz średniopręzny. 200. Rzd. nieznana
Gaz średniopręzny. Rzd. nieznana n
Wpust zebet. ogodnikowy #500- D400 -patrz rys. nr4.3
Wpust zebet. ogodnikowy #500- D400 -patrz rys. nr4.3
Wodociąg- siec. Rzd. nieznana
Kanalizacja sanitarna. Rzd. = 155.91 m.n.p.m.
Studnie PE #w=600- D400 -patrz rys nr 4.2
Gaz średniopręzny. 200. Rzd. nieznana
Gaz średniopręzny. Rzd. nieznana n
Wpust zebet. ogodnikowy #500- D400 -patrz rys. nr4.3
Wpust zebet. ogodnikowy #500- D400 -patrz rys. nr4.3
Wodociąg-siec. Rzd. nieznana
Kanalizacja sanitarna. Rzd. = 156.25 m.n.p.m.
Kanalizacja sanitarna. Rzd. = 156.25 m.n.p.m.
Studnie PE #w=600- D400 -patrz rys nr 4.2
Gaz średniopręzny. Rzd. nieznana
Gaz średniopręzny. Rzd. nieznana
Wpust zebet. ogodnikowy #500- D400 -patrz rys. nr4.3
Wpust zebet. ogodnikowy #500- D400 -patrz rys. nr4.3
Wodociąg-siec. Rzd. nieznana
Gaz średniopręzny. 200. Rzd. nieznana
Gaz średniopręzny siec. Rzd. nieznana
Wpust zebet. ogodnikowy #500- D400 -patrz rys. nr4.3
Wpust zebet. ogodnikowy #500- D400 -patrz rys. nr4.3
Studnie żelbetowe #w=1000- D400 -patrz rys. nr 4.1
Wodociąg-siec. Rzd. nieznana
w4
w4'
w6
w6'
w6''
w6'''
w8
w10
w10'
w11
w11'
w12
w12'
w13
w13'
w9A
w9A'
D4
D6
D8
D10
D11
D12
D13
D9A
1:100/100
3.2
PRZEBUDOWA ULIC WOLNA, KOL. SPORTOWEJ I BIEDRONKOWEJ W OSTRORÓG, DZ. NR 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40,