

UWAGA: Wyroby betonowe winny spełnić wymogi normy zharmonizowanej PN-EN 1917.


UWAGA: Poszczególne elementy studni nie zostały opisane szczegółowo (np. nie podano charakterystycznych wymiarów) aby nie wskazywać cech elementów konkretnego producenta.


LEGENDA

- Dzp -średnica zewnętrzna pokrywy -ustalić wg producenta
- Dzk -średnica zewnętrzna kręgu- ustalić wg producenta
- Hp -wysokość pokrywy- ustalić wg producenta
- Hkw -wysokość kręgu wyrównawczego z wjazem -ustalić wg producenta
- Hs -głębokość studni-ustalić wg rys. (profil sieci)

OPIS OZNACZEŃ

1. Właz żeliwny uliczny DN 600mm typ "średni" C250
2. Płyta pokrywowa na studnię żelbetową DN 1200mm wg producenta
3. Przejścia szczelne przez ścianę studni-wg producenta
4. Krąg żelbetowy DN1200/ H=ustalić wg potrzeb/producenta
5. Podstawa zbiornika DN1200, wysokość ustalić wg producenta
6. Stopnie wjazdowe żeliwne
7. Podsypka z piasku (ewentualnie inna stabilizacja podłoża)
8. Izolacja przeciwwilgociowa betonu
9. Kłeta studni wg producenta studni
10. Pierścień wyrównawczy dla wjazdów żeliwnych DN600 o wysokości wg potrzeb (ustalić na budowie)

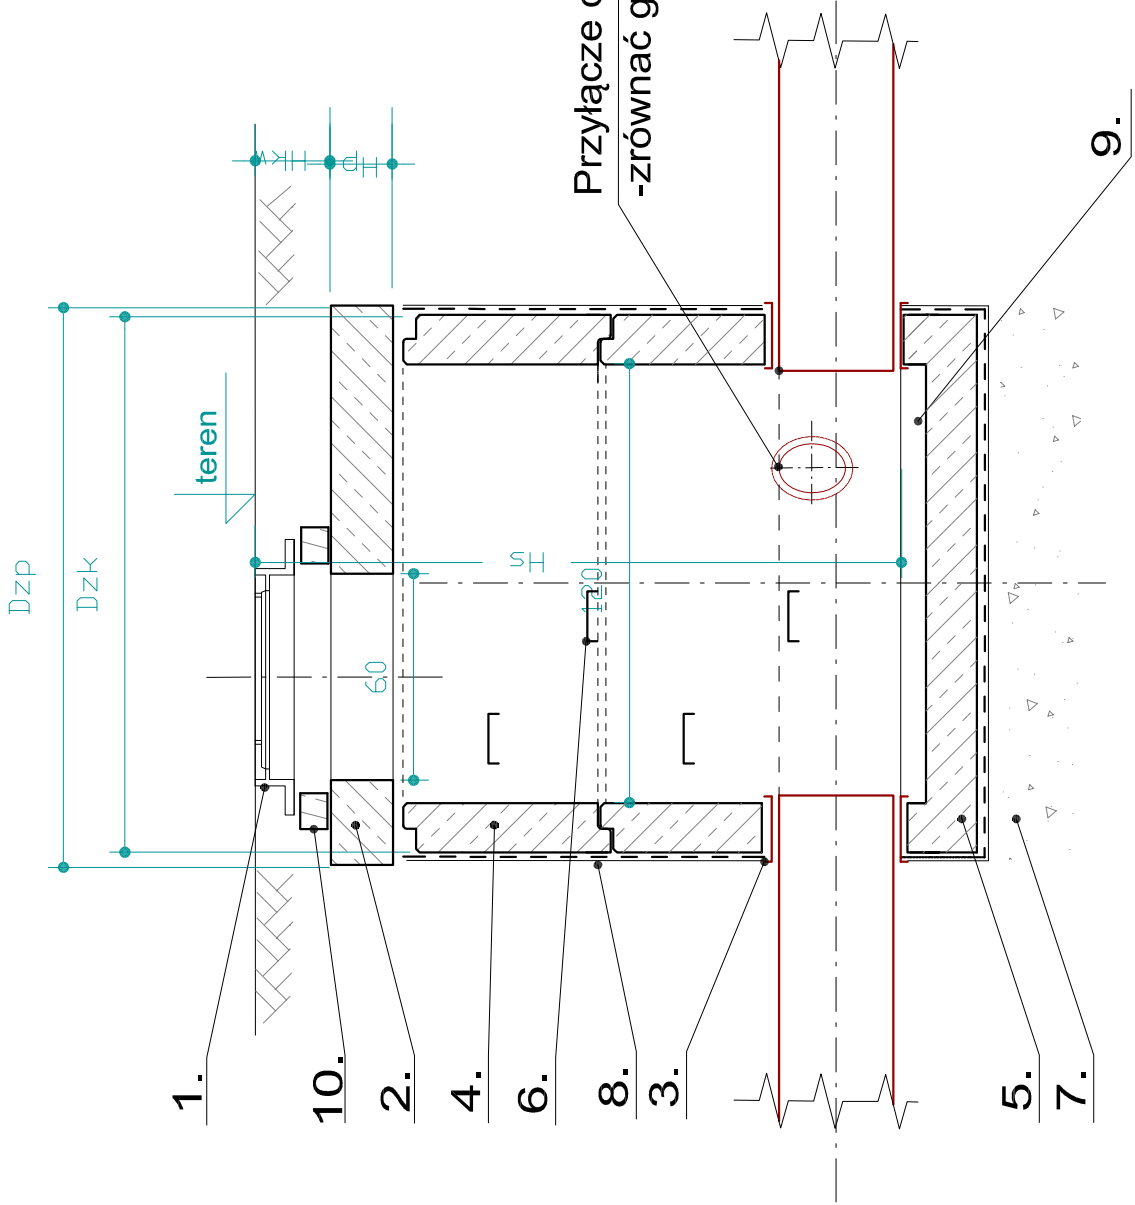

	PRZEBUDOWA ULIC: POCZTOWEJ, BOYA ŻELEŃSKIEGO, HALLERA, SKŁODOWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. OGRODOWEJ DO PL. 1-GO MAJA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
	INWESTOR GMINA MIASTO DZIAŁDOWO, 13-200 DZIAŁDOWO, UL. ZAMKOWA 12			
	STADIUM	BRANŻA	SKALA:	1:20
	PROJEKT WYKONAWCZY		SANITARNA	
	RYSUNEK		Studzienka rewizyjna - pokrycie w klasie C250	
OPRACOWAŁ:		PROJEKTANT BRANŻA SANITARNA:		NUMER RYSUNKU  4.2
INŻ. CEZARY NEHRING		MGR INŻ. DARIUSZ NEHRING upr. proj. CIE28/90; MAZ/0331/PWOS/04 MAZ/IS/1328/01		
UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19 TEL./FAX 023 654 4498 NIP 5694-102-19-05 REGON 130231285				
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		PODPIS		
DATA		PODPIS		
CZERWIEC 2015 R.				