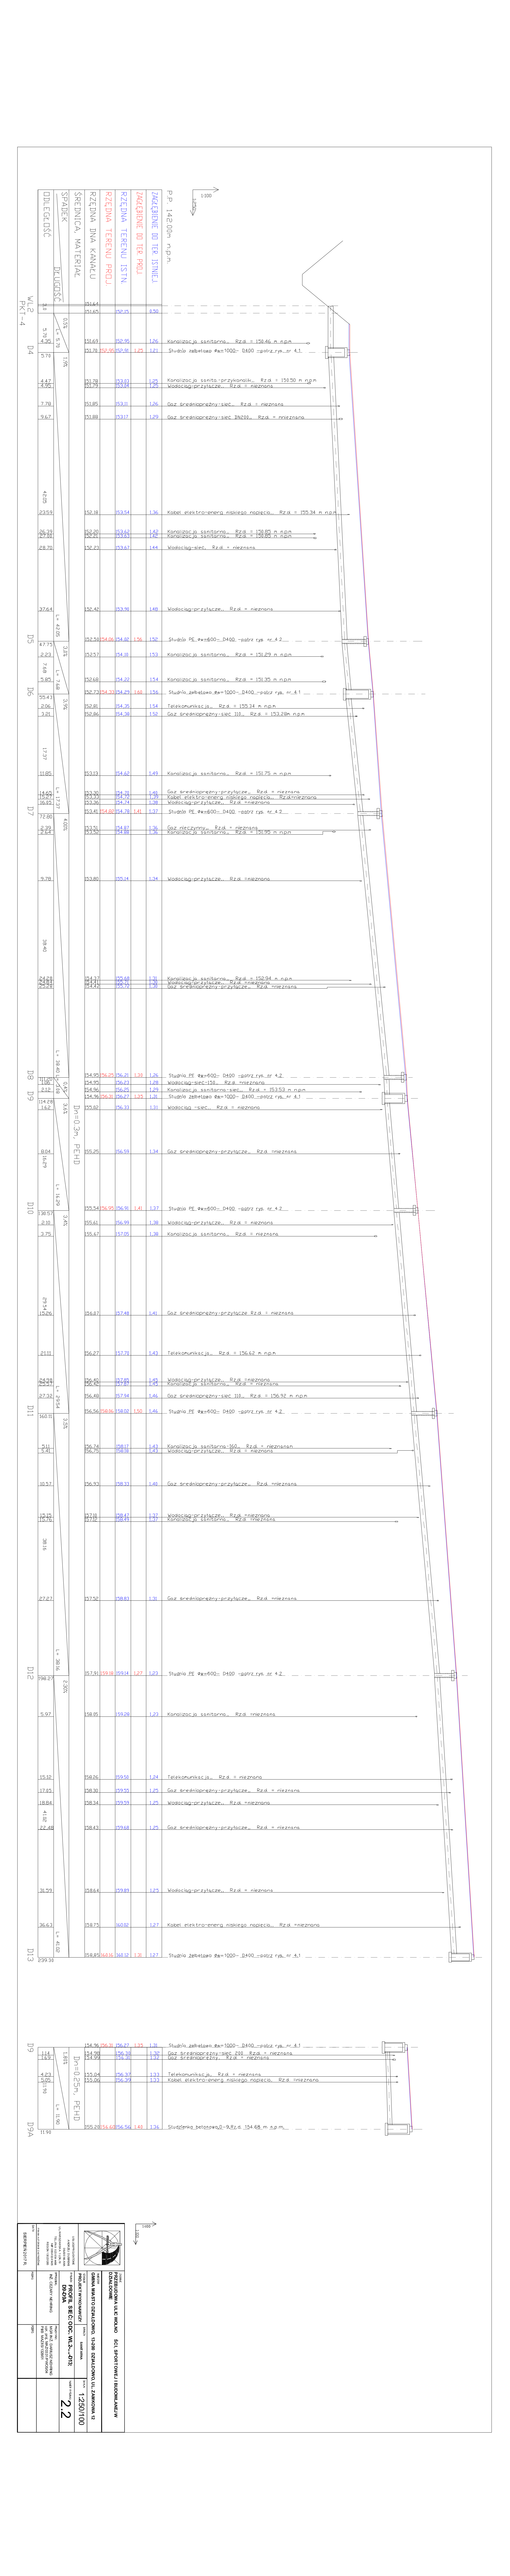
P.P. 148.00m n.p.m.
RZĘDNA DNA KANAŁU
RZĘDNA TERENU PROJ.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA WŁAZU PROJ.
RZĘDNA WŁAZU ISTN.
SPADEK
DŁUGOŚĆ
SPADEK
SRZEDNICA MATERIAŁ
DŁUGOŚĆ
Wł.2
PAK1-4
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
Dn=0.25m, PEHD
Dn=0.25m, PEHD
Studnia PE Ø=600--- D400 -opór ryn. nr 4.2
Kanalizacja sanitarna
Studnia betonowa Ø=1000--- D400 -opór ryn. nr 4.1
Kanalizacja sanitarna-przyłącze
Włodarczyk
Gaz średnioprężny
Kabel elektroenergetyczny nisko
Telekomunikacja
Gaz średniopręzny-przyłącze
Włodarczyk-przyłącze
Kanalizacja sanitarna-sieć
Gaz średniopręzny-sieć
Kanalizacja sanitarna-przyłącze
Włodarczyk-przyłącze
Kanalizacja sanitarna-sieć
Gaz średniopręzny